

お客様各位

2020年8月  
Meiji Seika ファルマ株式会社

## 未開封の確認方法及び開封方法について

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社製品につきまして格別のご高配を賜り、厚く御礼を申し上げます。

このたび、厚生労働省通知（薬生発 0801 第 1 号 平成 30 年 8 月 1 日付「医薬品の封の取扱い等について」）に基づき、製品の未開封の確認方法、及び開封方法について、下記のとおりご案内申し上げます。

今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

### 記

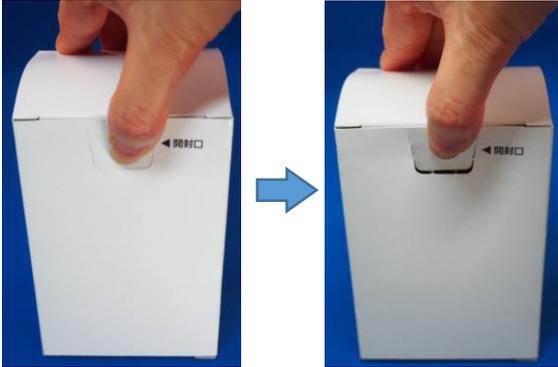
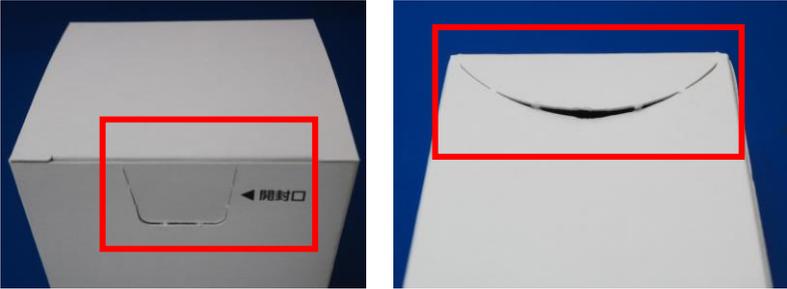
当社品の封緘方法は以下の 4 種類です。未開封の確認方法及び開封方法については、種類毎に案内致します。

- ・糊付け（ホットメルト等）
- ・テープ封緘（改竄防止テープ）
- ・テープ封緘（ガムテープ）
- ・シュリンク及びフィルムラッピング

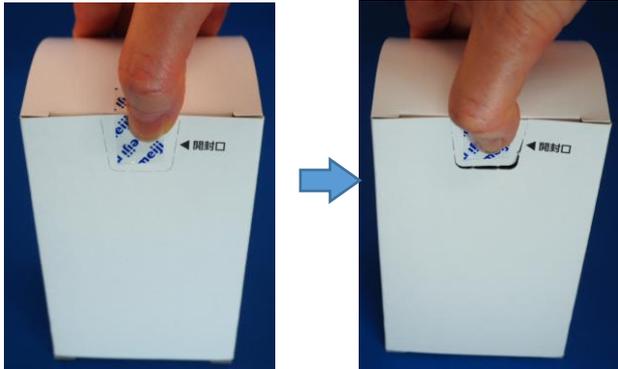
なお、詳細は別紙をご確認願います。

以上

## 1. 糊付け（ホットメルト等）

<p>①未開封の状態</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・糊付けが剥がれていない。</li><li>・ミシン目が切れていない。</li></ul>	
<p>②開封方法</p> <p>開封口を指で押して、ミシン目に沿って開封する。</p> <p>※強く押しすぎると、箱の中の PTP シートが破れる恐れがありますので、ご注意ください。</p>	
<p>③開封後の状態</p>	
<p>④開封された可能性のある状態</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・糊付けが剥がれている。</li><li>・ミシン目が切れている。</li></ul>	 <p>※右の画像は廃棄ミシン目で、開封口ではありません。</p>

2. テープ封緘（改竄防止テープ）

<p>①未開封の状態</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>改竄防止テープがしっかり貼付されている。</li> <li>ミシン目が切れていない。</li> </ul>	
<p>②開封方法</p> <p>開封口を指で押して、ミシン目に沿って開封する。</p> <p>※強く押しすぎると、箱の中の PTP シートが破れる恐れがありますので、ご注意願います。</p>	
<p>③開封後の状態</p>	
<p>④開封された可能性のある状態</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>改竄防止テープが切れている。</li> <li>ミシン目が切れている。</li> <li>改竄防止テープを剥がした痕跡が個装箱に残っている。</li> </ul>	

## 3. テープ封緘（ガムテープ）

<p>①未開封の状態</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・ガムテープがしっかり貼付されている。</li></ul>	
<p>②開封方法</p> <p>テープを剥がして、開封する。</p>	
<p>③開封後の状態</p>	
<p>④開封された可能性のある状態</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・ガムテープが切れている。</li></ul>	

## 4. シュリンク及びフィルムラッピング

<p>①未開封の状態</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・シュリンク包装が破れていない。</li></ul>	 A photograph of a bottle of disinfectant. The bottle is covered in a clear plastic shrink-wrap that is still sealed at the top. The label on the bottle is visible, showing the product name and concentration.
<p>②開封方法</p> <p>開封口からフィルムを剥がして、開封する。</p>	 A close-up photograph showing a person's hands peeling the clear plastic shrink-wrap away from the top of the disinfectant bottle. The wrap is being lifted away from the white cap.
<p>③開封後の状態</p>	 A photograph of the disinfectant bottle after the shrink-wrap has been removed. The bottle is now fully visible, and the clear plastic wrap is lying on the surface next to it. The label is clearly legible.
<p>④開封された可能性のある状態</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・シュリンク包装が破れている。</li></ul>	 A photograph of the disinfectant bottle with a red rectangular box highlighting a tear in the clear plastic shrink-wrap packaging. The tear is located near the top of the bottle, indicating that the product may have been opened.